


BESTUHLUNGSPLAN

"Variante Sondernutzung" 90 Tische, 540 Sitzplätze

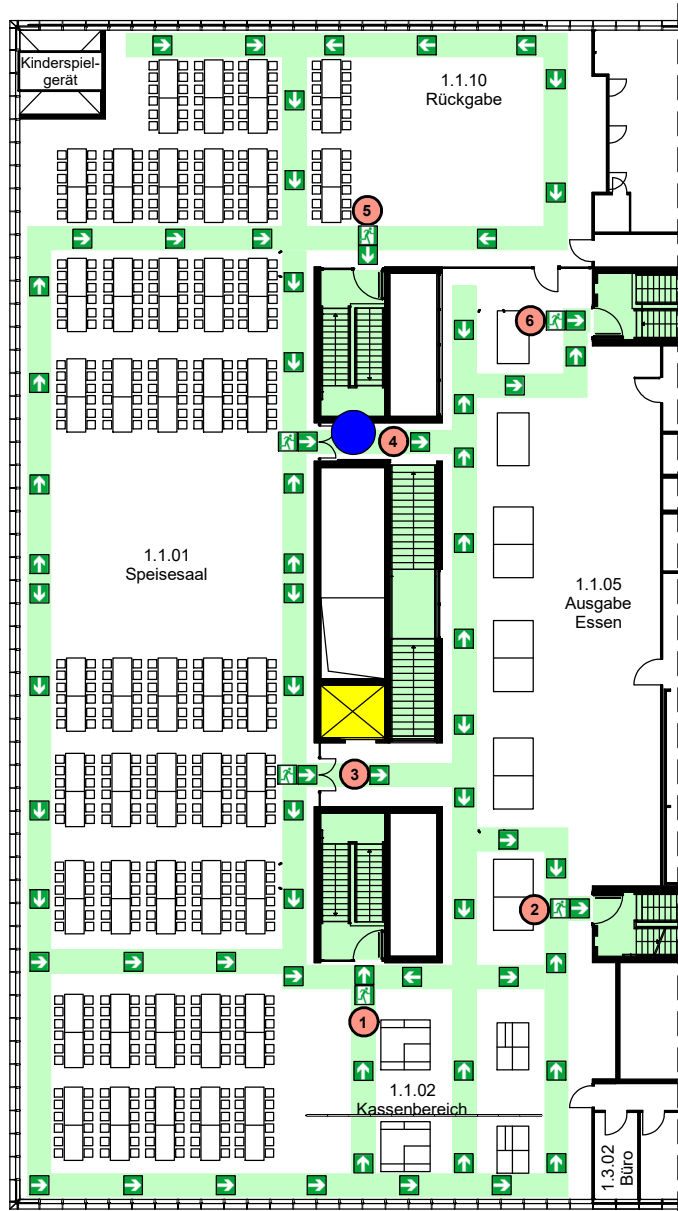

Legende:

- Standort
- Fluchtweg mind. 1,20 m breit
- ➔ Fluchtrichtung

Rettungswege:

- 1 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 2 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 3 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 4 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 5 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 6 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen


Hinweis!

Bei Veränderungen der Sitzgruppen sind die Tischabstände von 1,50 m sowie die Mindestbreite der Rettungswege von 1,20 m nicht zu unterschreiten.

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

BESTUHLUNGSPLAN

"Variante Sondernutzung" 96 Tische, 564 Sitzplätze

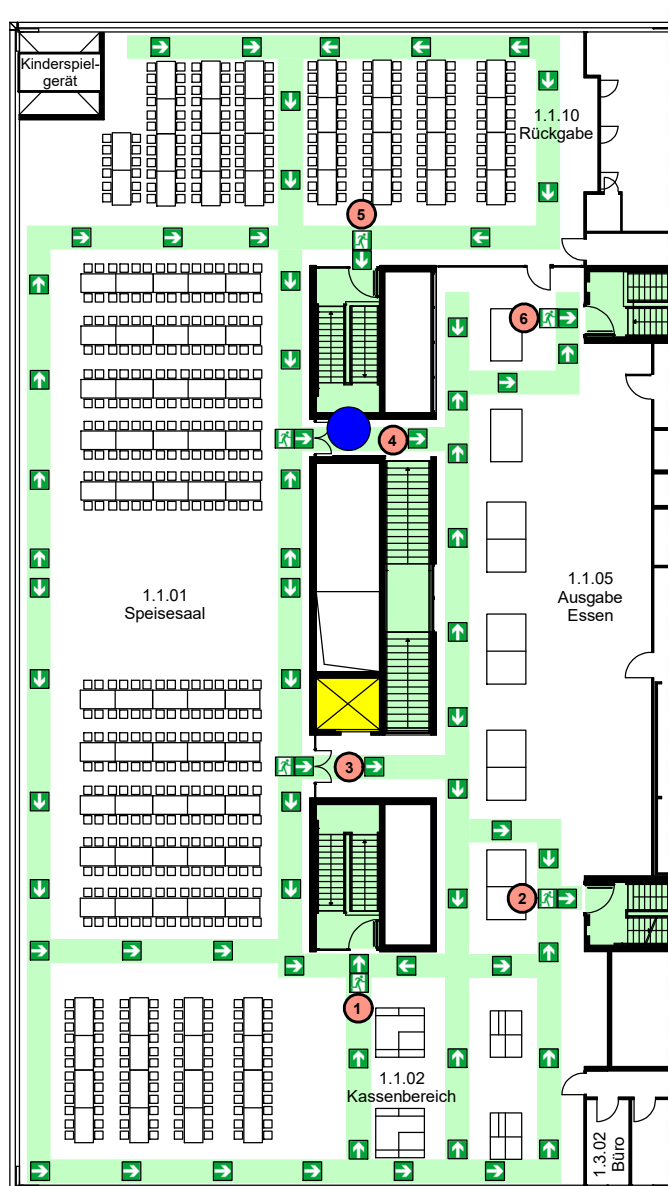

Legende:

- Standort
- Fluchtweg mind. 1,20 m breit
- ➔ Fluchtrichtung

Rettungswege:

- 1 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 2 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 3 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 4 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 5 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen
- 6 1,20 m $\hat{=}$ 200 Personen

Hinweis!

Bei Veränderungen der Sitzgruppen sind die Tischabstände von 1,50 m sowie die Mindestbreite der Rettungswege von 1,20 m nicht zu unterschreiten.

Aufzug im Brandfall nicht benutzen

1.Obergeschoss

MENZA AM BERTHOLD-BEITZ-PLATZ FLEISCHMANNSTRASSE 40 17489 GREIFSWALD	
STAND: 09 / 2020	PLAN-NR.: 9
PLANERSTELLER: 	GEPRÜFT:
Tel.: 03834/899748	